

CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

LS-ENC-MIMO

MIMOSA • Encastré DEL basse tension • 12 / 24 VCC • 3 W

SÉRIE SIGNATURE



Spécifications

ÉLECTRIQUE	
Tension d'entrée	12 VCC ou 24 VCC
Puissance	3 W
Gradation	Avec blocs LS-PSU-DIM
Raccordement	Connecteurs d'entrée et de sortie
Maximum en série	4 encastrés
PHOTOMÉTRIE	
Type de DEL	SMD · option CREE XLamp Pro9
Température de couleur	2700 K · 3000 K · 3500 K · 4000 K · 5000 K · DUO (3000 K / 4000 K)
IRC	80 · 95 (CREE Pro9)
MÉCANIQUE	
Diamètre (collerette)	Ø 63 mm
Diamètre (corps)	Ø 55 mm
Épaisseur	11 mm
Trou de perçage	2 ¼ po
Finitions	Nickel brossé · Blanc · Noir
GARANTIE	
Garantie	5 ans

Description

Encastré DEL basse tension très mince, conçu pour les armoires de cuisine, les boutiques, les commerces et les VR. Ses connecteurs d'entrée et de sortie permettent un raccordement rapide en série.

Points clés

- Seulement 11 mm d'épaisseur
- Version DUO 3000 K / 4000 K
- Option IRC 95 · CREE XLamp Pro9*
- Gradable avec les blocs LS-PSU-DIM
- Perçage de 2 ¼ po

* Frais supplémentaires applicables.

Finitions



Applications

Armoires de cuisine · Boutiques · Commerces · VR

CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

Code de commande



LS-ENC-MIMO- - -

LS-ENC-MIMO -

TENSION	CCT	IRC
12V · 12 VCC 24V · 24 VCC	2.7K · 2700 K 3K · 3000 K 3.5K · 3500 K	4K · 4000 K 5K · 5000 K DUO · 3K / 4K
		80 · standard 95 · CREE Pro9*

* IRC 95 : DEL CREE XLamp Pro9, frais supplémentaires applicables.

Dimensions

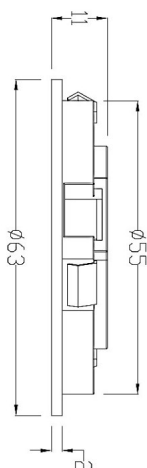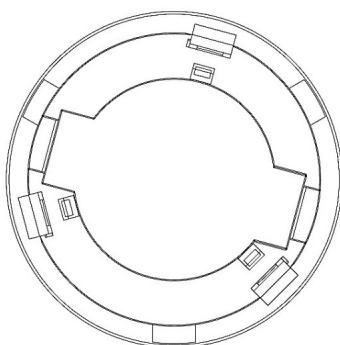

COTES (MM)	
Collerette	Ø 63
Corps	Ø 55
Épaisseur totale	11
Collerette (ép.)	2
PERÇAGE	
Trou de perçage	2 ¼ po

Accessoires

CÂBLES	
LS-ACC-MIMO-2M-B	Câble de départ 2 m, 1 connecteur
LS-ACC-MIMO-0,5M	Rallonge 0,5 m, connecteur à chaque bout
LS-ACC-MIMO-1M	Rallonge 1 m, connecteur à chaque bout
FINITIONS	
LS-ACC-MIMO-FN-BN	Nickel brossé
LS-ACC-MIMO-FN-WH	Blanc
LS-ACC-MIMO-FN-BK	Noir




CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

Instructions d'installation

Encastré LS-ENC-MIMO · trou de perçage de 2 ¼ po


1 Couper le courant

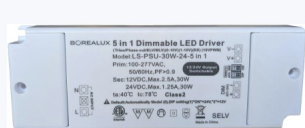

Courant coupé


Couper l'alimentation électrique avant toute intervention.

2 Percer le trou



Percer un trou de 2 ¼ po à l'emplacement prévu.


3 Passer le câble

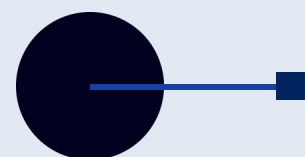

LS-ACC-MIMO-2M-B

Passer le câble de départ LS-ACC-MIMO-2M-B (ou une rallonge) par le trou.

4 Raccorder

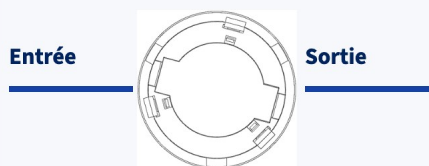

Max. 4 par série

Brancher le câble à l'entrée de l'encasté. Relier l'encasté suivant à la sortie.

5 Insérer l'encasté



Collerette à plat

Pousser l'encasté dans le trou jusqu'à ce que la collerette repose à plat.

6 Mettre sous tension



Mise sous tension

Brancher le câble de départ au bloc d'alimentation, puis rétablir le courant.

Note — Modèle DUO : la température de couleur se choisit par la polarité à la sortie du bloc d'alimentation (voir page 4).

ATTENTION

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Utiliser un bloc d'alimentation de même tension que l'encasté (12 VCC ou 24 VCC).

CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

Raccordement — modèle 1 CCT

Raccordement en série par les connecteurs d'entrée et de sortie

Version 12 VCC





Version 24 VCC



Raccordement — modèle DUO

La polarité à la sortie du bloc d'alimentation détermine la température de couleur

+ = fil rouge • **-** = fil noir

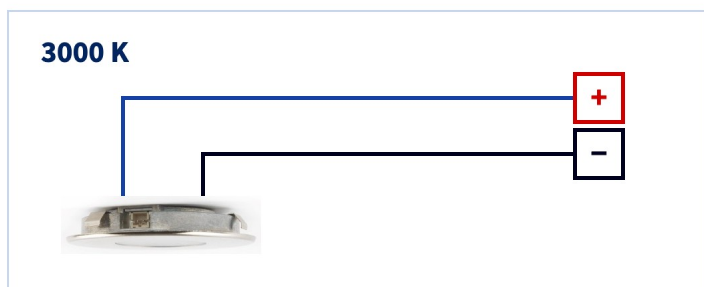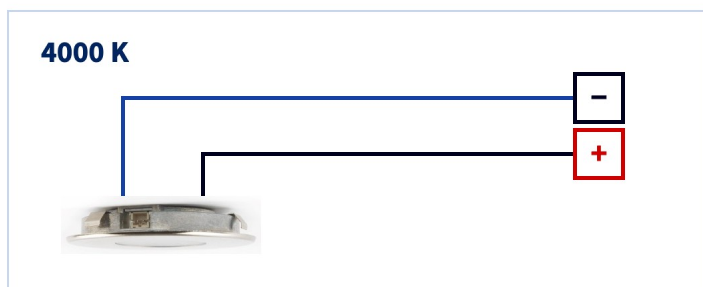

Note — Inverser le + et le - à la sortie du bloc d'alimentation pour passer de 3000 K à 4000 K.

ATTENTION

Maximum de 4 encastrés sur une même série.